
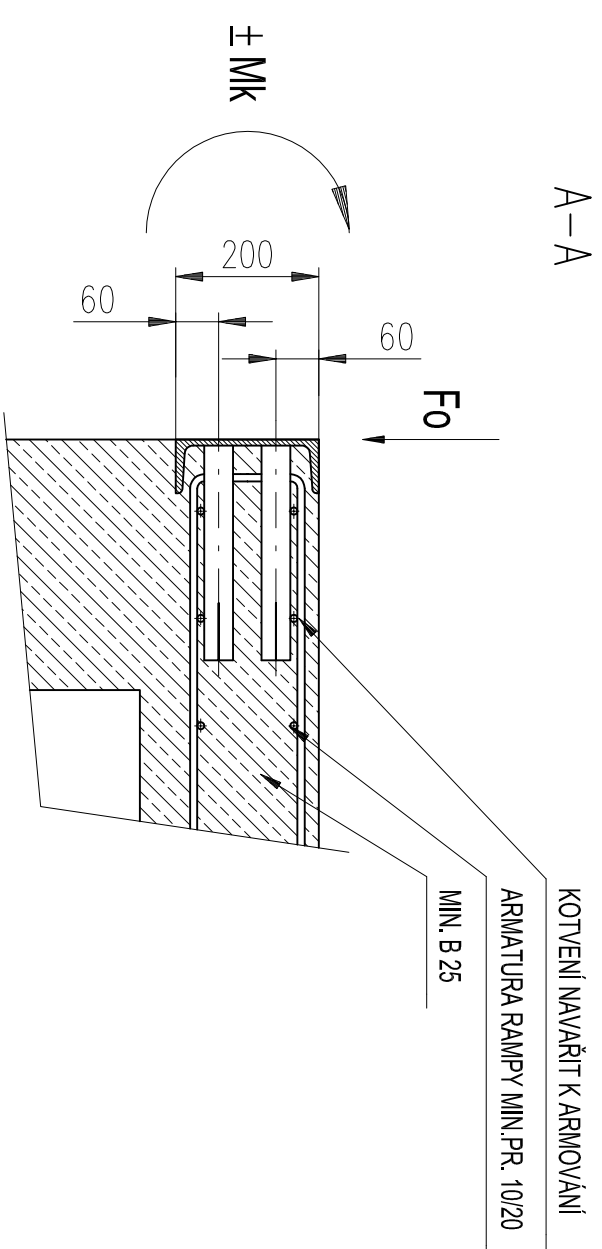


POHLED P

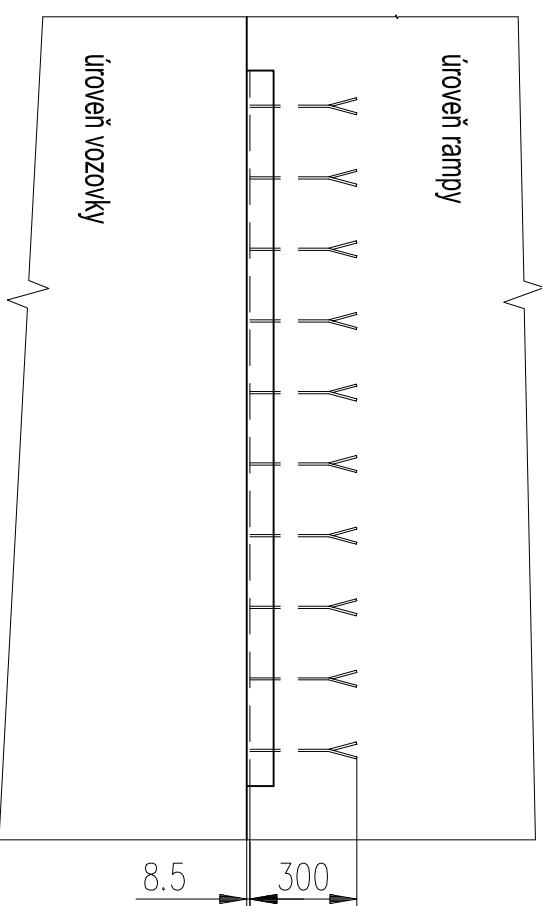

PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ HRANY RAMPY

Zatížení F_0	\pm Mk
58,5 kN	5,4 kNm

OBJEDNAVATEL DODÁ A ZAJISTÍ VLASTNÍM NÁKLADEM

- 1) osazení ocelového lemování hrany rampy
U 200(ČSN 425570/11373)s kotveními pásy PL 40x5 – 300(ČSN 425522/11373)
- 2) u provedení s pojezdem délku lemování zhotovit podle požadované délky pojezdu
- 3) ocelové lemování musí být pevně zakotveno a provedeno podle statického doporučení
- 4) za statické provedení ručí stavba
- 5) vnější hrana ocelového lemování musí být přímá a musí mít dodržanou svislou rovinu

Objednavatel :
SOD č. (Obj.č.) :
Tímto potvrzují převzetí výkresu stavebních úprav
.....datum,podpis,roztřtko

!! VÝKRES MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER, KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST JE NUTNĚ KONZULTOVAT S NAŠÍ FIRMOU !!

INDEX ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN.MAT.	T.O.			
ROZM.-POL.OI.			HMOTNOST kg	MĚŘ. 1:20
POM. ZAR.			ČSN	TR.Č.
VYPR. D.VIKTORIN	NORM.REF.		POZN.	Č. KUSOVNIKU
PŘEZK.				
TECHNOL.	SCHVALL	6.1.2021	STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV VPS / ZAKLADNÍ	STAVEBNÍ ÚPRAVY VPS		3 – VPS – 01.21.1	
			Lístů	List